



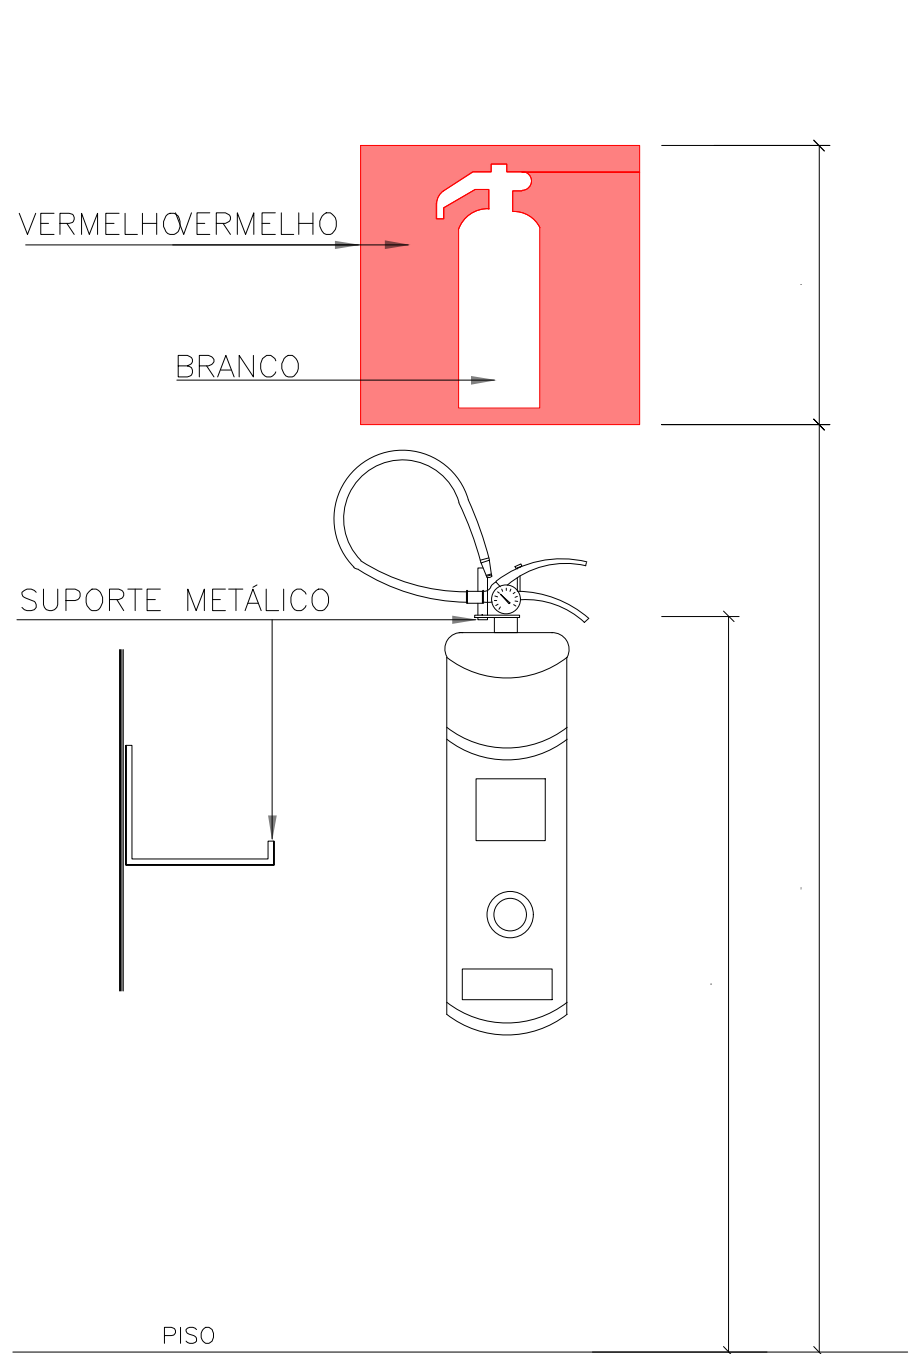

É OBRIGATÓRIO USO DE FAIXAS PARA GARAGENS E SUB-SOLOS DESTINADOS A GARAGENS.
NOTA : COTAS EM CENTÍMETRO


DETALHE DOS EXTINTORES PARA SINALIZAÇÃO EM PAREDES

SEM ESCALA

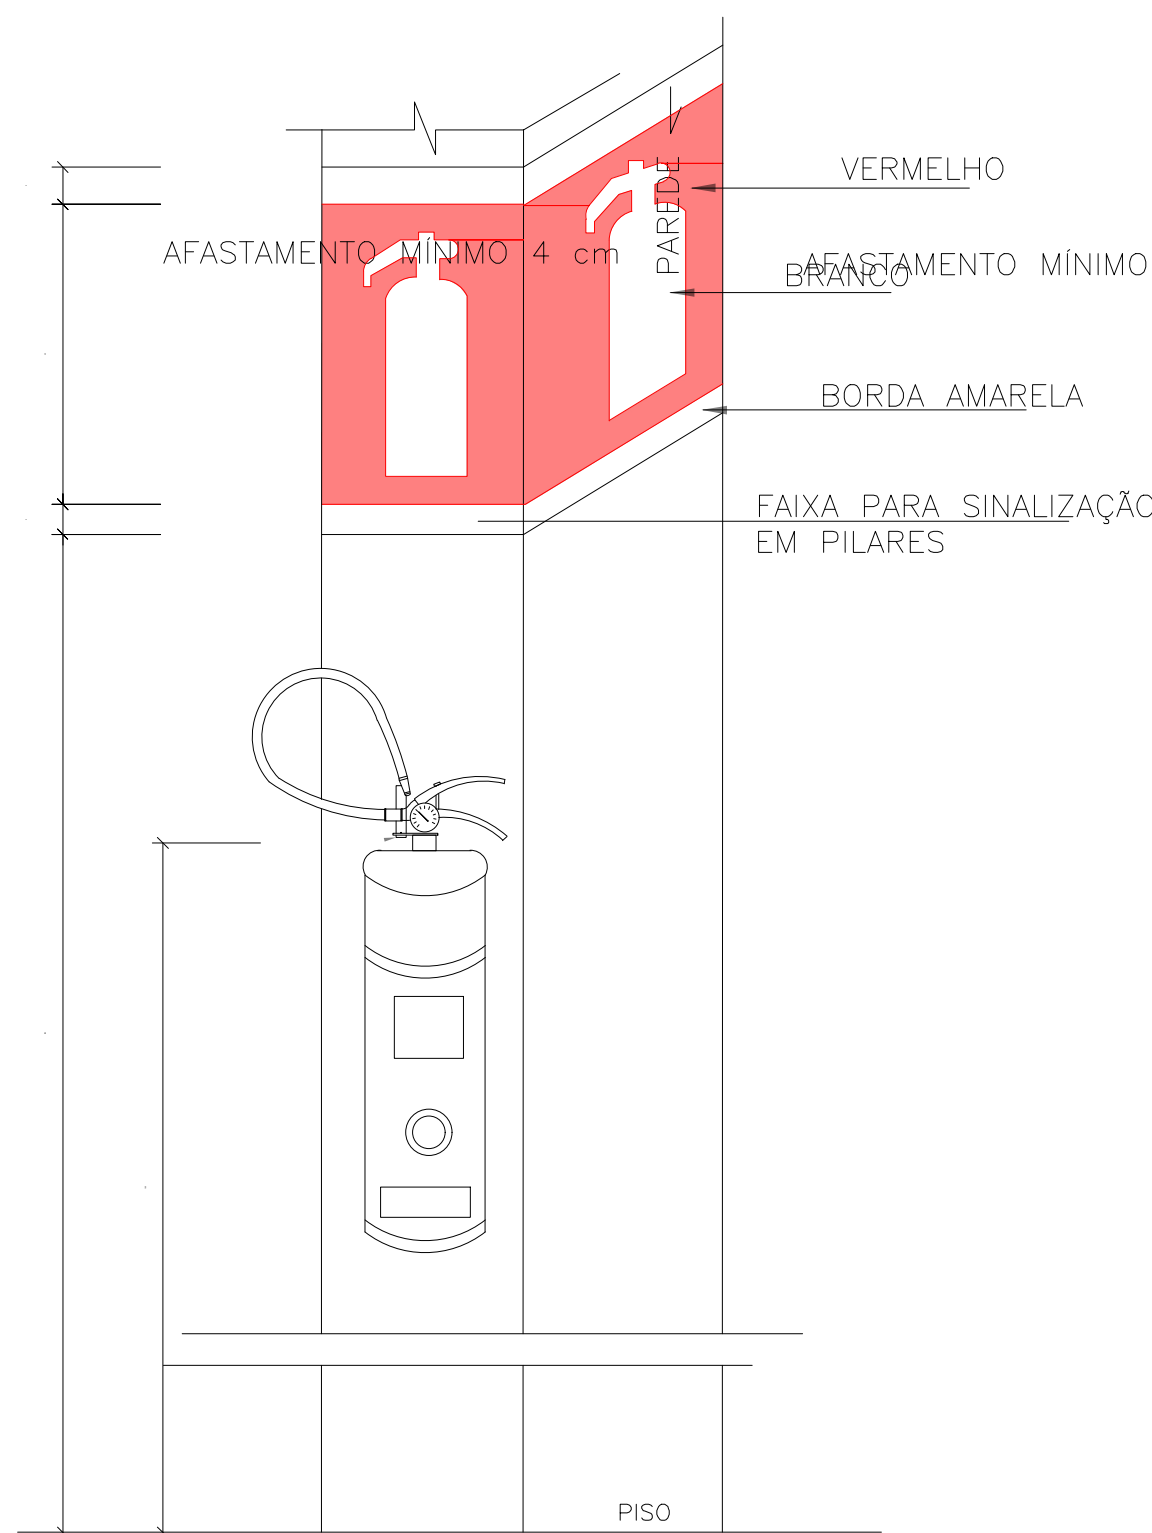



DETALHE DOS EXTINTORES PARA SINALIZAÇÃO EM PILARES

SEM ESCALA

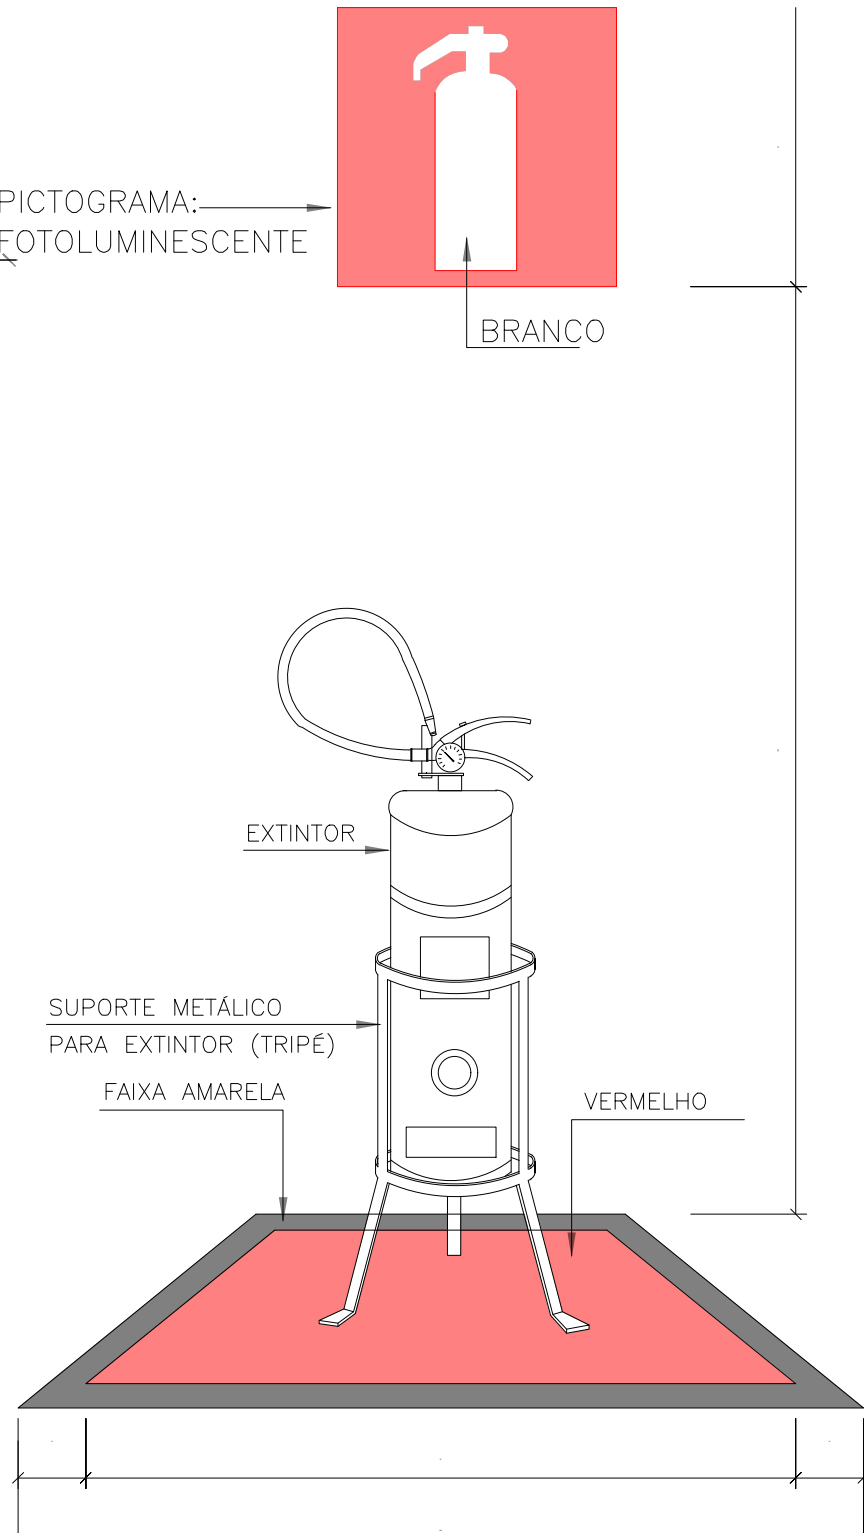

DETALHE DOS EXTINTORES SOBRE TRIPÉ

SEM ESCALA

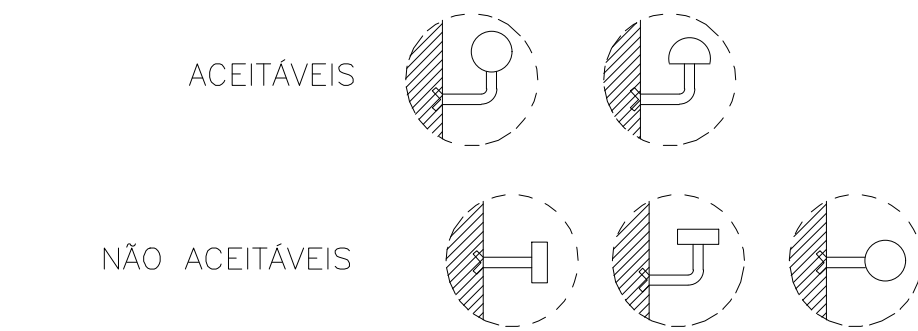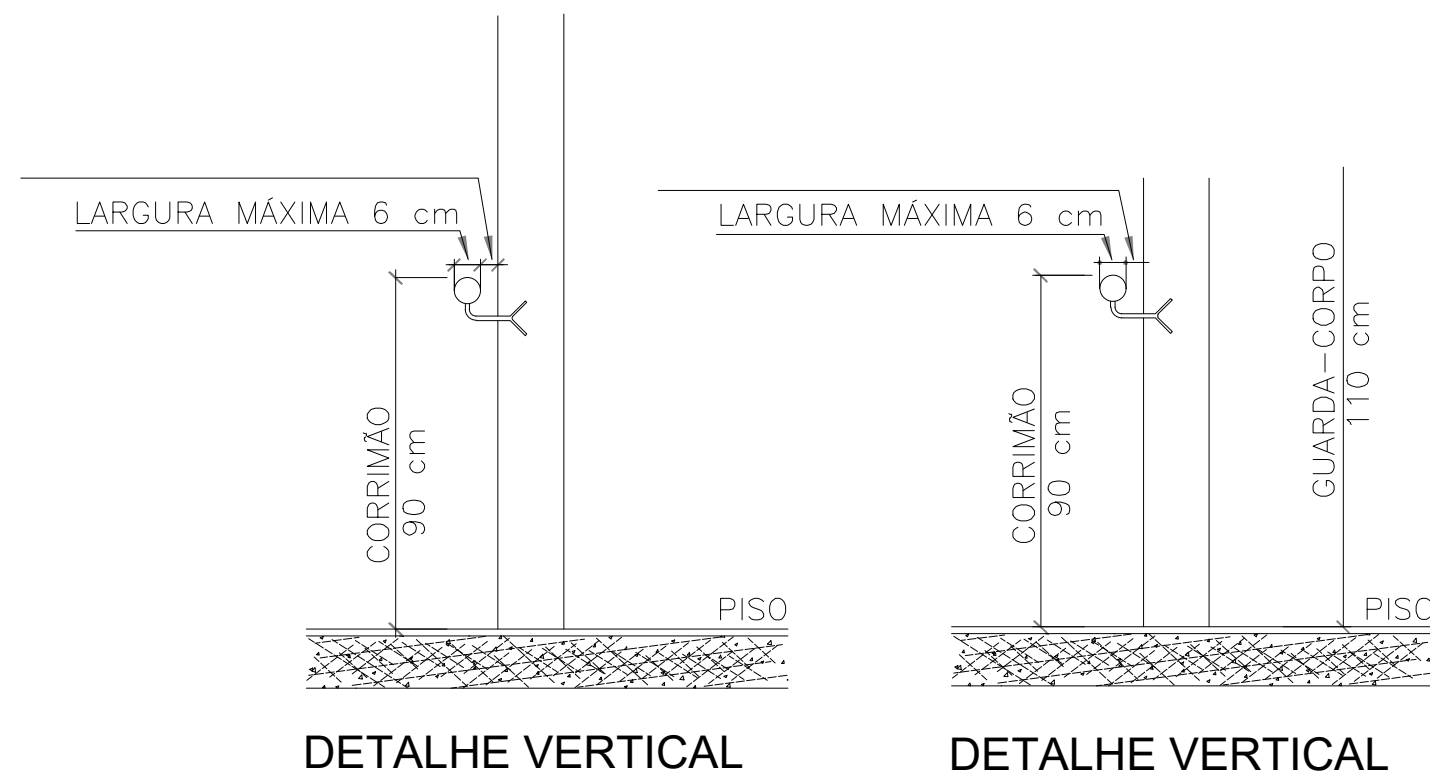


OS CORRIMÃOS DEVEREM ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS:

- A) SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;
- B) O GUARDA-CORPO DEVERÁ TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pp;
- C) OS CORRIMÃOS DEVEREM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;
- D) OS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS DEVEREM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALÊNCIAS, REENTRÂNCIAS OU QUALQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.
- E) PARA AUXÍLIO DOS DEFICIENTES VISUAIS OS CORRIMÃOS DAS ESCADAS DEVERÃO SER CONTÍNUOS, SEM INTERRUPÇÃO NOS PATAMARES, PROLONGANDO-SE, SEMPRE QUE FOR POSSÍVEL, PELO MENOS 0,20m(vinte centímetros) DO INÍCIO E TÉRMINO DA ESCADA COM SUAS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE OU COM SOLUÇÃO ALTERNATIVA.





DETALHE "C" – CORRIMÃO

S/ ESCALA

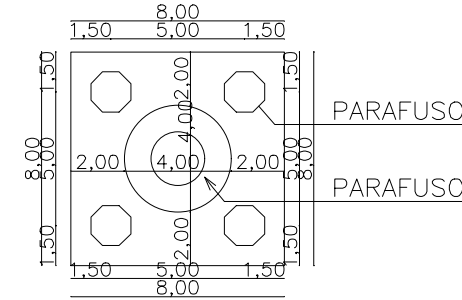

DETALHE "C1" – BASE DE FIXAÇÃO DO CORRIMÃO

S/ ESCALA

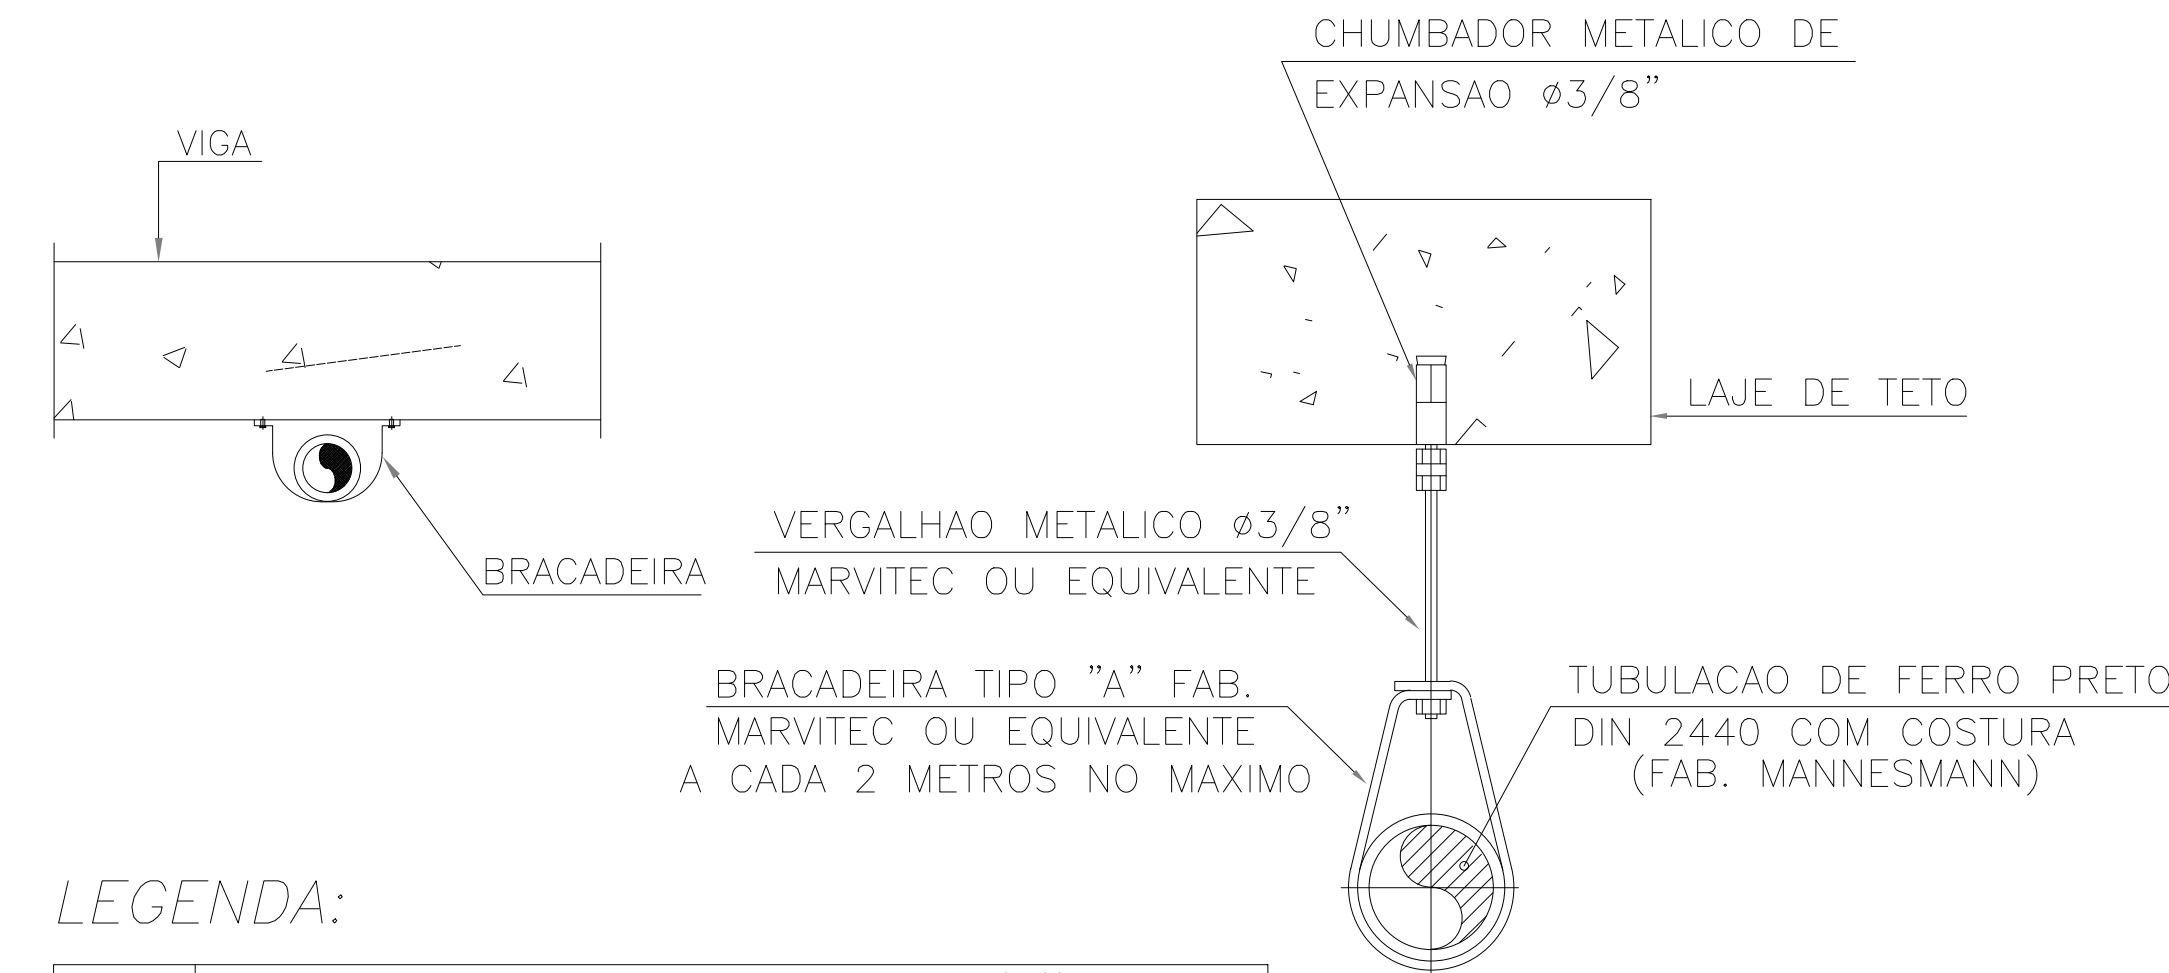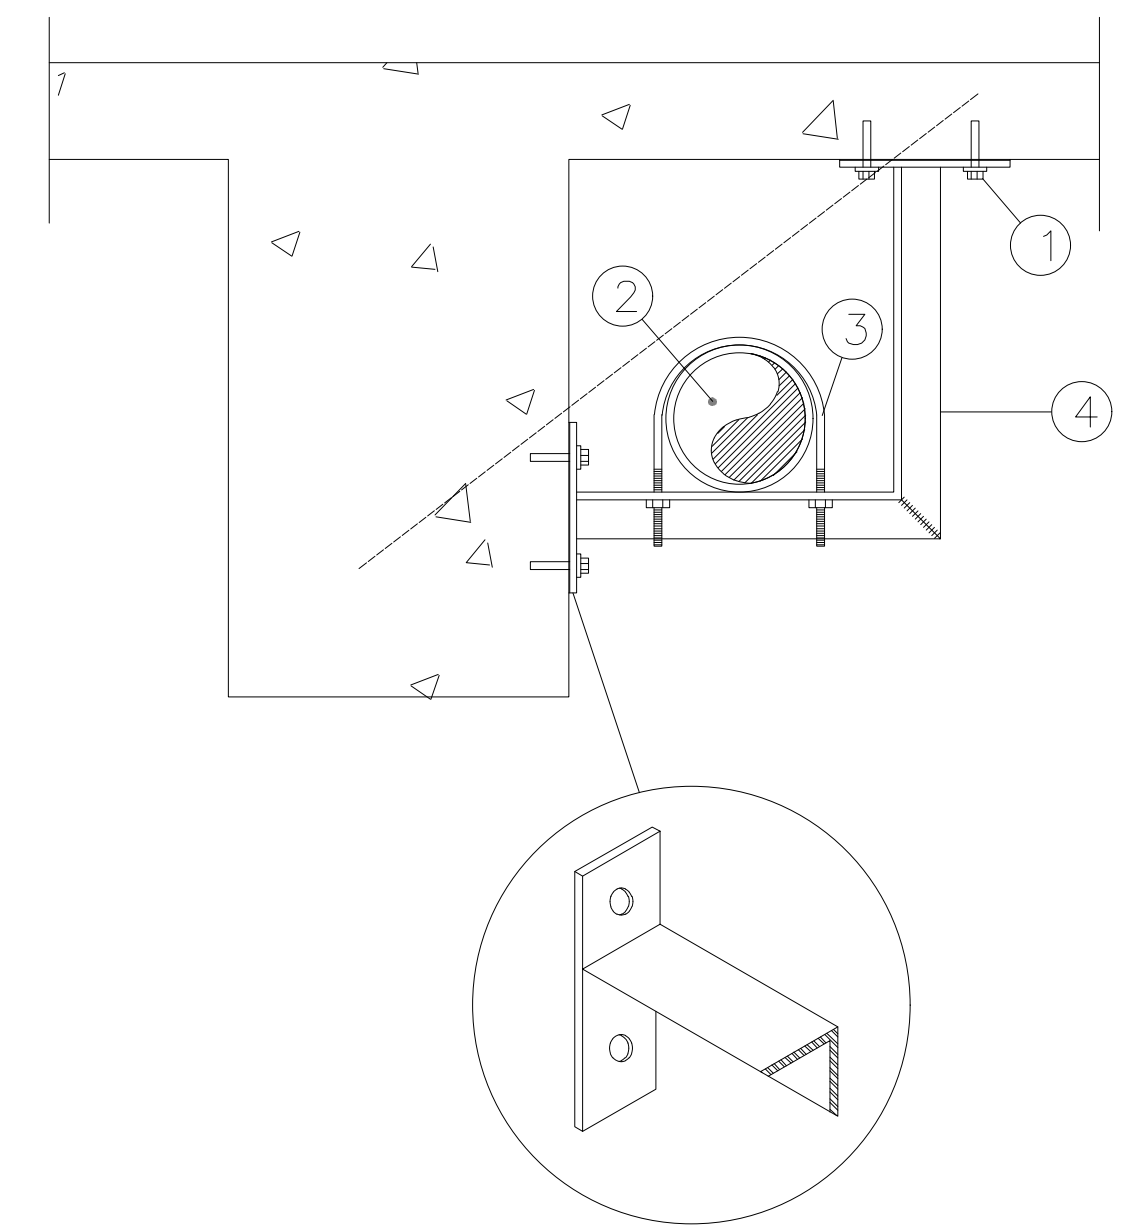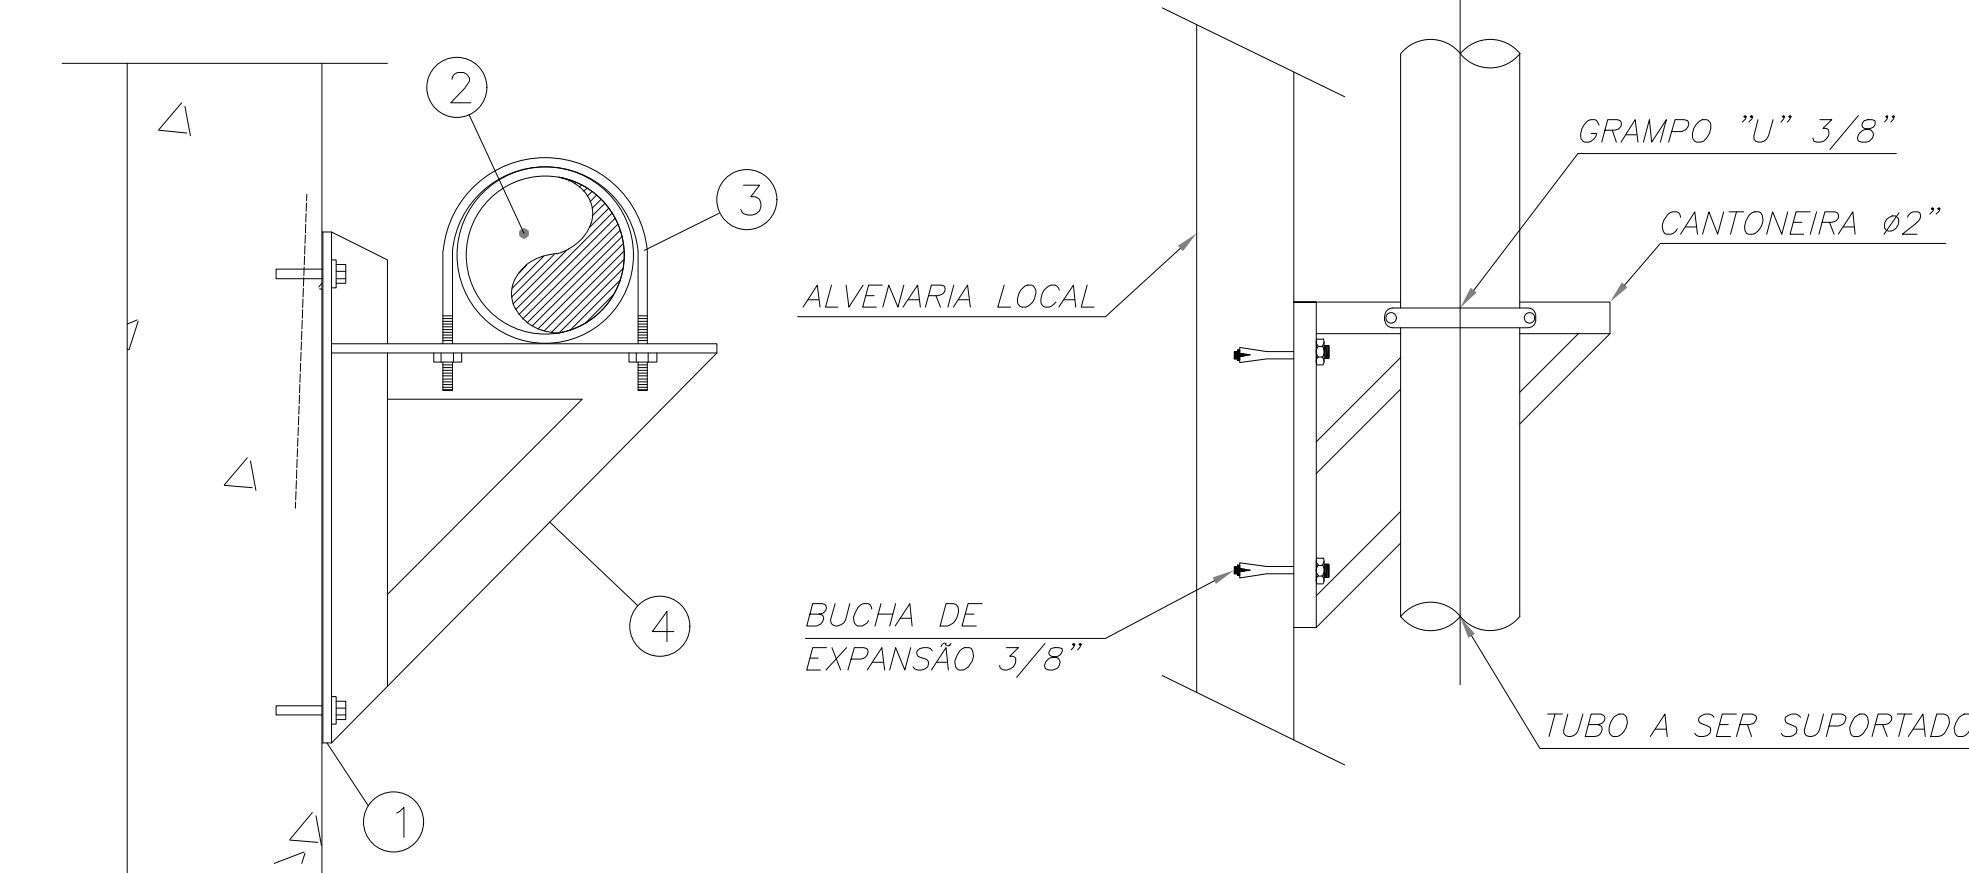
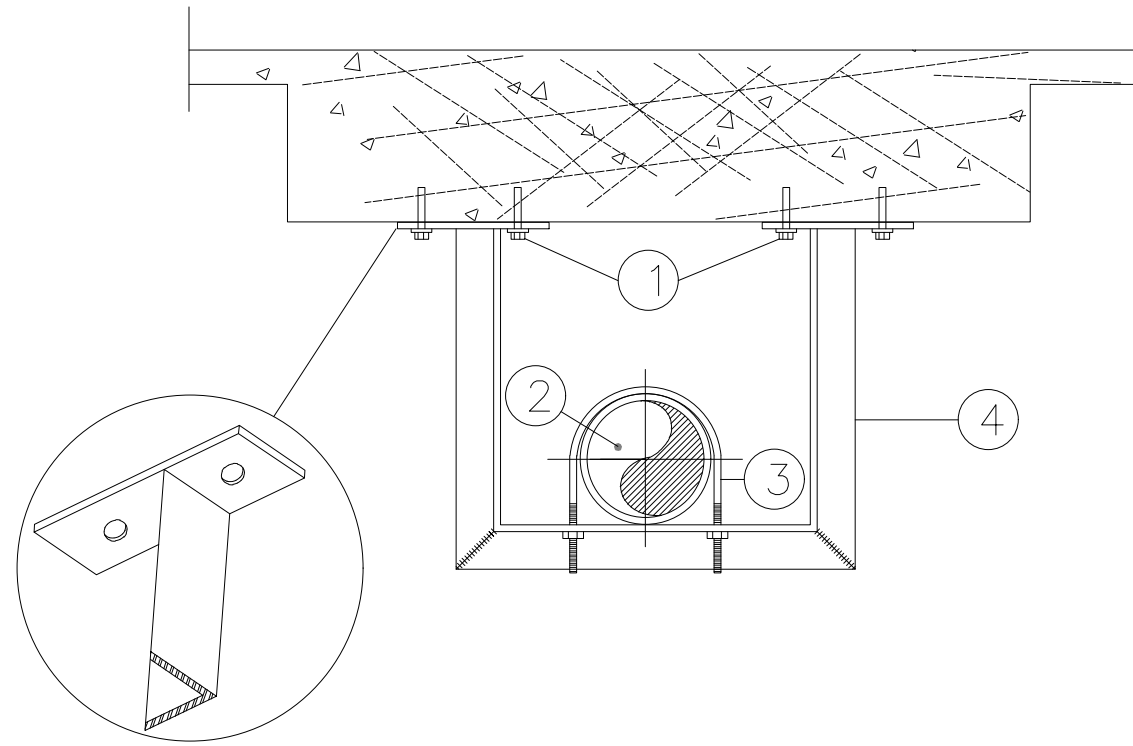


LEGENDA:

1	CHUMBADOR PARA CONCRETO Ø3/8"
2	TUBO
3	GRAMPO GALVANIZADO Ø1/2"
4	FERRO CANTONEIRA Ø1 1/2"x1 1/2"x3/16"


NOTA: ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE FIXAÇÕES,

0.90m PARA TUBO Ø1" NAS EXTREMIDADES DOS RAMAIS.
1.20m PARA TUBO Ø 1 1/2" NAS EXTREMIDADES DOS RAMAIS
3.60m PARA TUBO Ø 1 1/4" A Ø2".
DIÂMETRO SUPERIOR A Ø2" O ESPAÇAMENTO DA FIXAÇÃO DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO DE 2.50m ENTRE FIXAÇÕES.

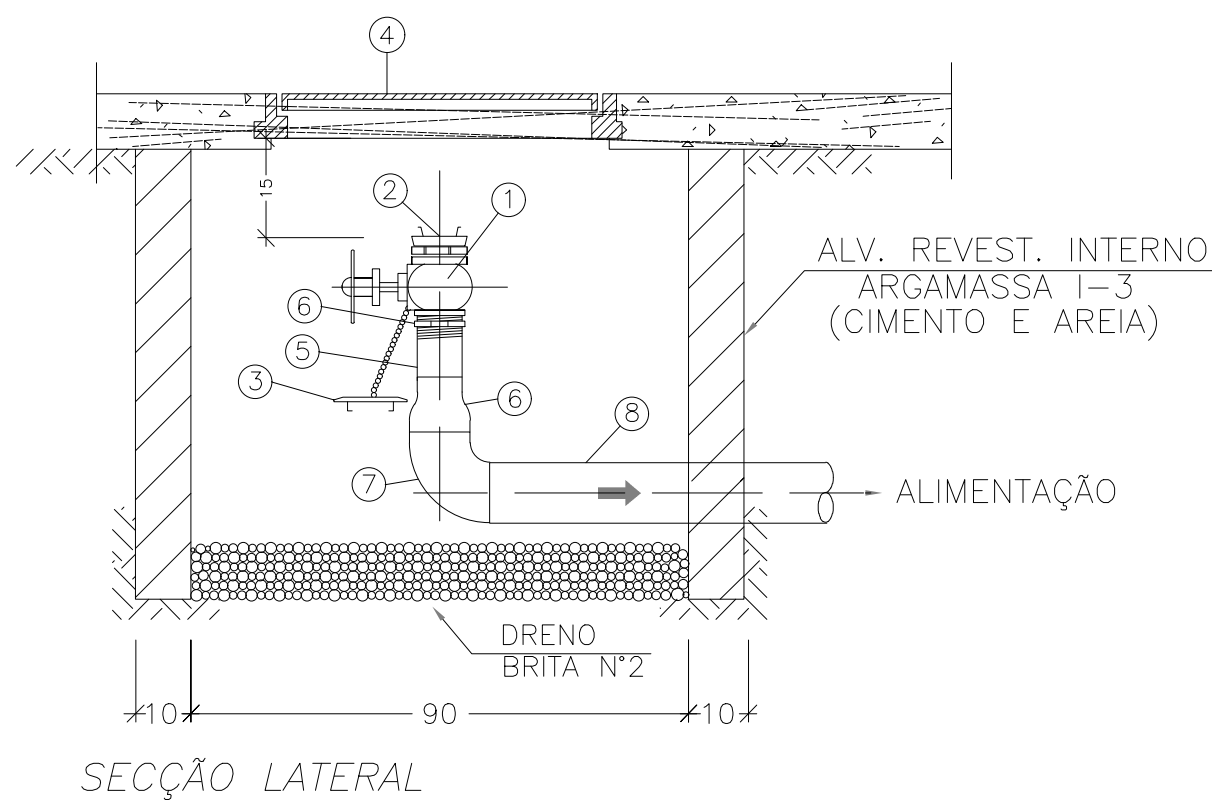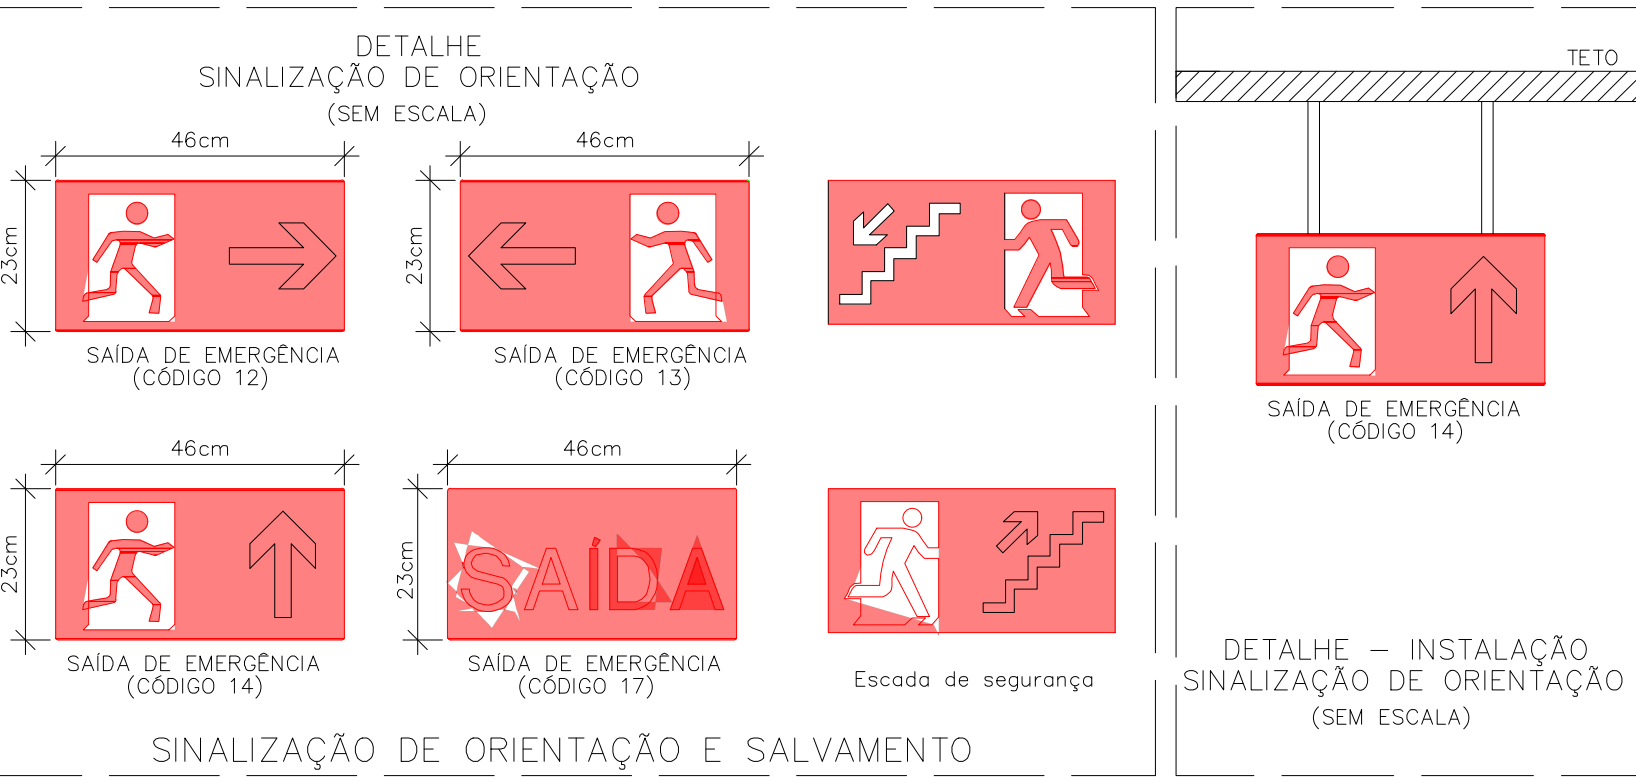

HIDRANTE DE RECALQUE – HIDRANTES

SEM ESCALA

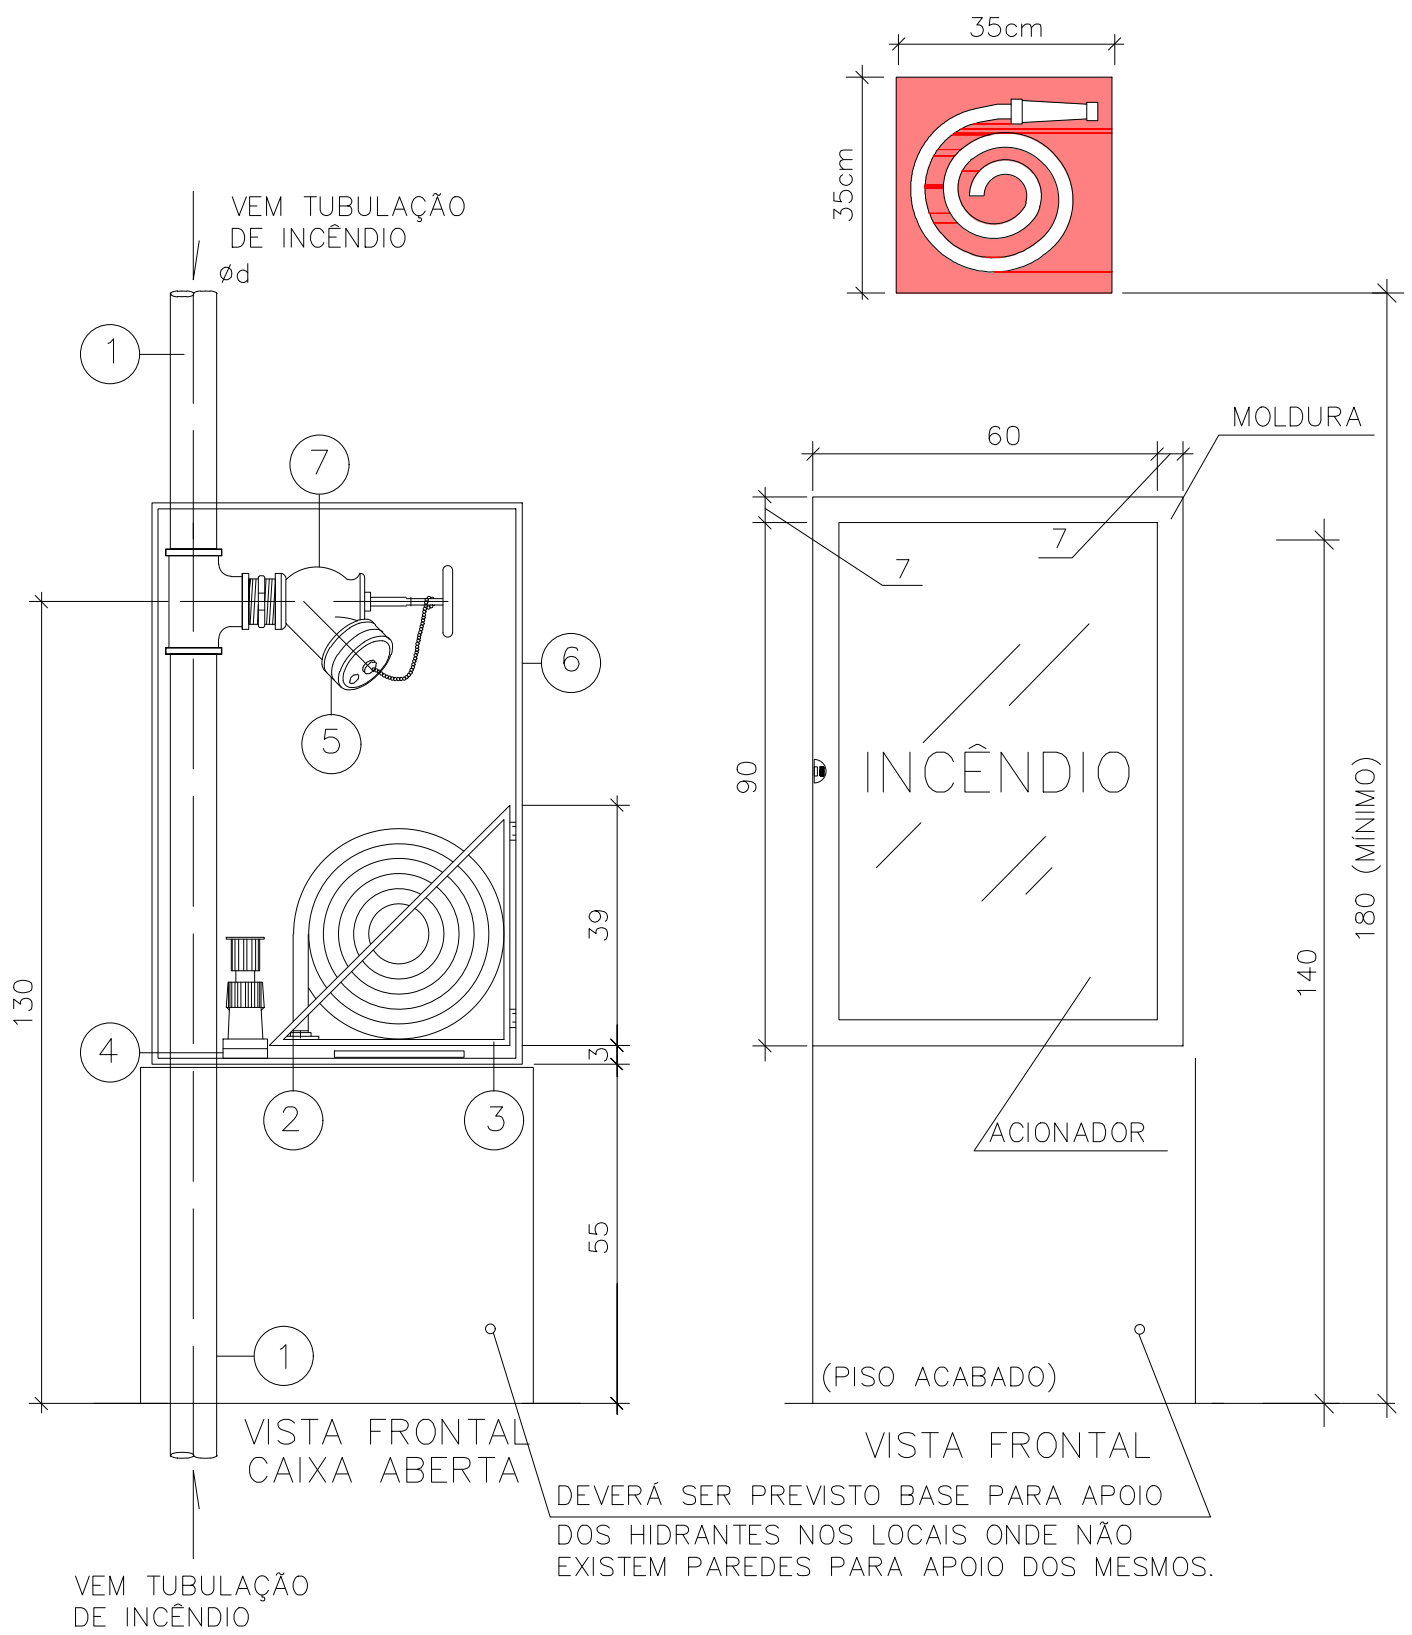

DETALHE DE HIDRANTE SIMPLES

SEM ESCALA

DENOMINAÇÕES:

1	TUBO
2	MANGUEIRA
3	SUORTE PARA MANGUEIRA
4	ESGUINHO REGULAVEL
5	CONEXÃO MANGUEIRA E VALVULA GLOBO
6	ABRIGO DE MANGUEIRA
7	VALVULA GLOBO DE 45°

DETALHES DE FIXAÇÃO

SEM ESCALA

LEGENDA

SIMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
EXTINTORES PORTÁTEIS		
	– CARGA DE PÓ DO TIPO ABC - CAP. 4Kg	
	– CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) - CAP. 6Kg	
	– CARGA D'ÁGUA AP 2A 10L	
	– CARGA DE PÓ BC - CAP. 4Kg	
HIDRANTES, MANGOTINHOS E CHUVEIROS AUTOMÁTICOS		
	– HIDRANTE SIMPLES	
	– REGISTRO DE RECALQUE	
	– ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)	
	– BOMBA DE INCÊNDIO	
	– RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO	
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
	– PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		
	– AVISADOR SONORO TIPO SIRENE H=2,10m	
	– ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME H=1,10m	
	– CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO	
	– DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL	
SISTEMA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		
	– DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA	
	– SAÍDA FINAL DA ROTA	
OUTROS SISTEMAS		
	– ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO	
QUADRO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA		
	SAÍDA A DIREITA OU ESQUERDA	
	ESCADA DESCIDA OU SUBIDA	
	SAÍDA	
	BOMBA DE INCÊNDIO	
	EXTINTOR DE INCÊNDIO	
	ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE	

00	04/11/2025	ENTREGA DO PROJETO	JEAN CARLOS
Nº	Data	Descrição	Responsável Técnico

		JC CONSTRUÇÕES E PROJETOS Fone/Whatsapp: (62) 9 8577-3217 e-mail:eng.jeancarlosb.batista@gmail.com
ESPECIALIDADE:		PROJETO PREV. COMB. INCÊNDIO
OBRA:		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ENDEREÇO:		EDIFÍCIO COMENDADOR JUAREZ TAVARES MATA, PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO, 70 - CENTRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, 29300-170
PROPRIETÁRIO:		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNFJ.31.723.265/0001-41
AUTOR:		JEAN CARLOS BORGES BATISTA ENG. CIVIL- CREA 1016108087/D-GO
CONTEÚDO:		Nº ART: ÁREA: 438.72 m² ESCALA: INDICADA DATA: 04/11/2025 FOLHA: 07/08